

GAO Leon

Objetivo de mejoramiento: Asegurar el cumplimiento de 90 pruebas de VIH en Gay y TS. en el mes de mayo de 2013 y de esa forma lograr un cumplimiento del 100% de prueba de VIH en Gay y TS al final del proyecto.

Fallos en la calidad.

- ✓ Débil planificación de las actividades establecidas y pocos promotores capacitados en la realización de las pruebas de VIH
- ✓ **Causas de incumplimiento**
- ✓ Pocas coordinaciones con las poblaciones metas (Gay y TS)
- ✓ Pocas personas capacitadas, y de forma tardía en realización de la prueba.
- ✓ Alta rotación de promotores de la toma de prueba de VIH

Cambios implementados

- ✓ Planificación de acuerdo a prioridades y coordinaciones con las poblaciones meta.

Actividades


- ✓ Realizar coordinaciones con MINGOB, TS, CODISEX y MINSA para acceder a la s PEMAR
- ✓ Capacitación en prueba de VIH a 2 personas en Mayo
- ✓ Realizar tomas de prueba de VIH en gay privados de libertad de Chinandega
- ✓ Priorizar toma de pruebas en gay y TS de Leon y Chinandega

Resultados

- ✓ Inicial: Al día 1 de mayo 2013 un 26% de cumplimiento de pruebas realizadas en Gay y TS.
- ✓ En la cuarta medición: se alcanzó el 85% de cumplimiento en la meta de pruebas de VIH en Gay y TS.



El ciclo de mejora permitió mejorar significativamente la realización de pruebas de VIH en Gay y Trabajadoras sexuales. Proyecto USAID | PrevenSida. Abril a mayo 2013.

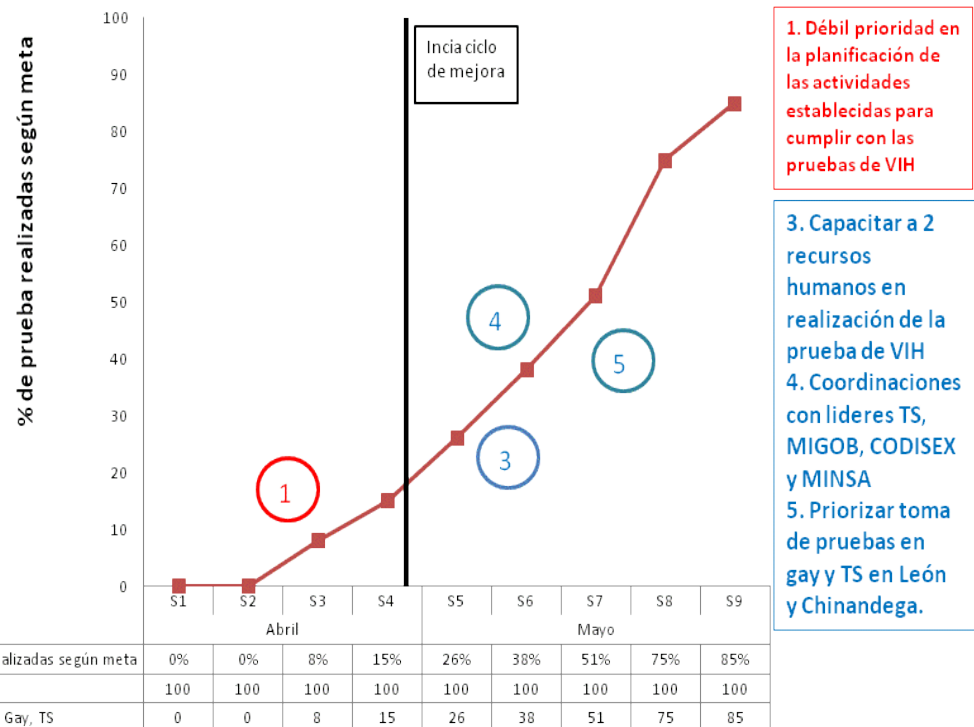

Fuente de dato: sistema de información registro único de PEMAR y PVIH. Abril a mayo 2013.