

CEGODEM

Objetivo de mejoramiento: Duplicar el número de pruebas de VIH al finalizar el mes de mayo de 2103 a la población HSH.

Fallos en la calidad.

- ✓ Débil organización del trabajo para el cumplimiento en la meta de pruebas de VIH a la población HSH

Causas de incumplimiento

- ✓ Inexistencia de planificación de las toma de pruebas de VIH
- ✓ Limitante en el numero de recursos humanos para la promoción y toma de prueba
- ✓ Débil capacitación en prevención combinada de los nuevos promotores
- ✓ Pobre coordinación desde CEGODEN con la población meta.

Cambios implementados

- ✓ Reorganizar la toma de prueba, incluido capacitación a los nuevos recursos
- ✓ Mejorar las coordinaciones con la población meta

Actividades


- ✓ Reclutar nuevo personal voluntario para la promoción y toma de prueba y otros abordajes (3 promotores)
- ✓ Capacitar a los nuevos recursos en prevención combinada
- ✓ Elaborar flujo de la información para reportes técnicos y económicos.
- ✓ Capacitar al personal en el flujo de la información y uso de los instrumentos para reportes

Resultados

- ✓ Inicial: A 3 meses de la subvención solamente se ha cumplido con el 47% de la meta en pruebas de VIH (190).
- ✓ Medición final de Mayo 2013. Se ha logrado realizar 391 pruebas 98% de la meta



El ciclo de mejora permitió alcanzar el 98% de la prueba de VIH. Proyecto USAID | PrevenSida. Abril a mayo 2013.

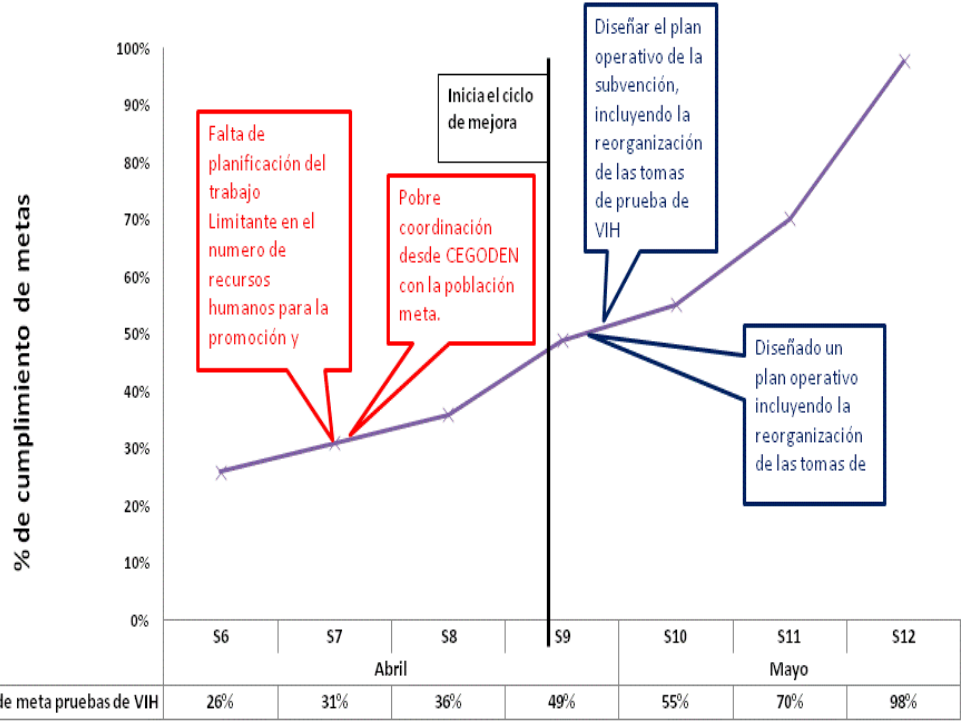

Feunte de datos: sistema de información CEGODEN-PrevenSida. Abril a mayo 2013
 Numerador: número de pruebas de VIH realizadas
 Denominador: 400 pruebas de VIH